
SCHÉMA ZAPOJENIA KOTLA

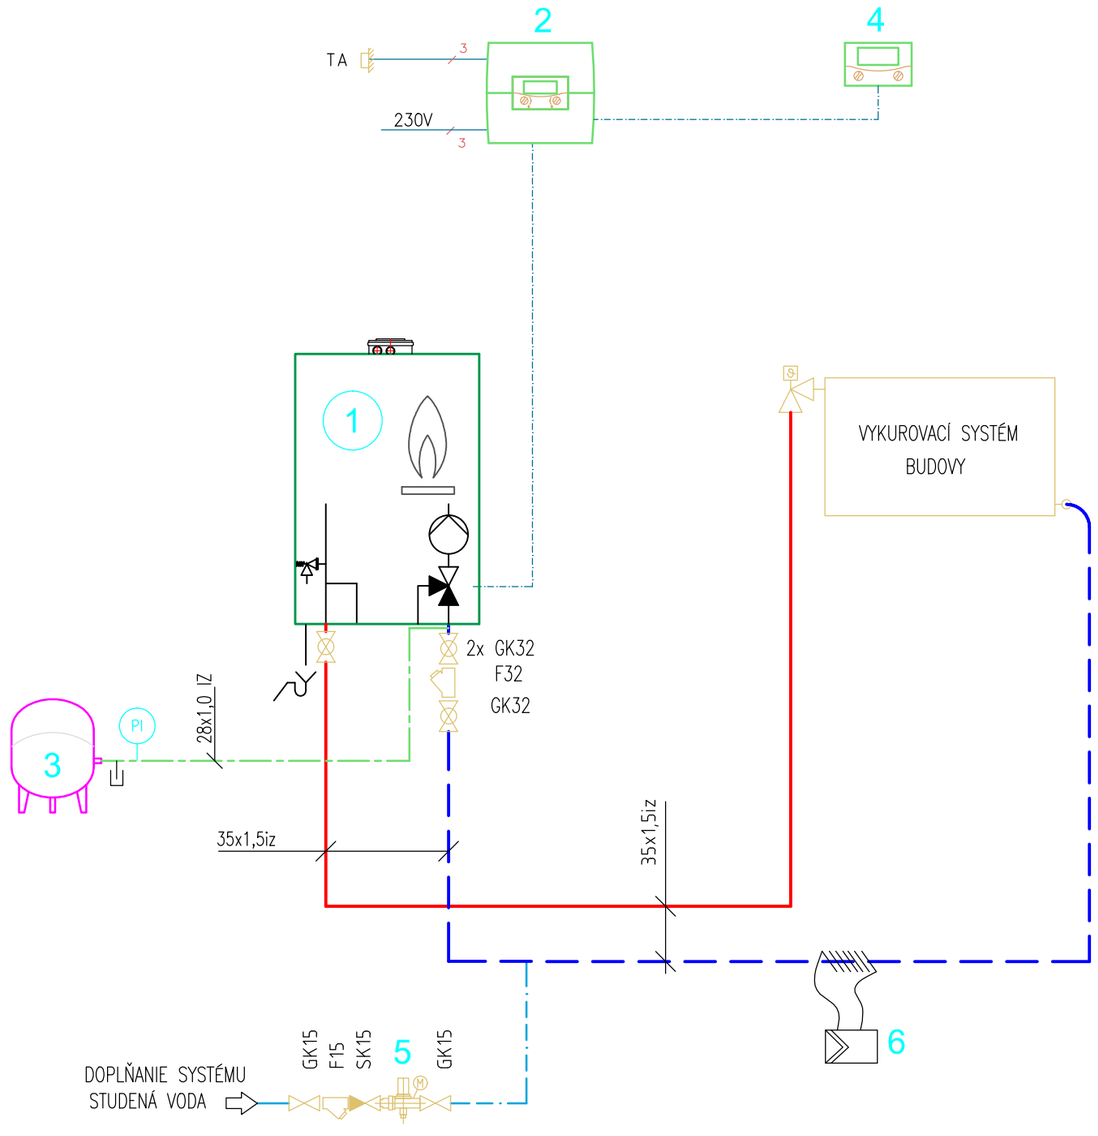

LEGENDA ZARIADENÍ :

1 KONDENZAČNÝ ZÁVESNÝ KOTOL VIESSMANN VITODENS 200–W 35KW H02B
VRÁTANE MONTÁŽNEJ POMÔCKY A REGULÁCIE VITOTRONIC 200
V BLÍZKOSTI KOTLA OSADIŤ ODPADOVÚ VPUSŤ NA ODVOD KONDENZÁTU

2 EKVITERMICKÁ REGULÁCIA VIESSMANN VITOTRONIC 200 H02B

3 EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU 35/3, OBJEM NÁDOBY 35 L.

4 DIALKOVÉ OVLÁDANIE VITOTROL 200–A
/OSADIŤ NA REFERENČNOM MIESTE PO DOHODE S INVESTOROM/

5 AUTOMATICKÝ DOPÚŠŤACÍ VENTIL IVAR CS AVD 850
(NAPOJIŤ NA ROZVOD STUDENEJ VODY)

6 PRÍSTROJ NA ÚPRAVU VODY – EUV 25 DOM

PRÍVODNÉ POTRUBIE
VRATNÉ POTRUBIE
EXPANZNÉ POTRUBIE
PRÍVOD STUDENEJ VODY

GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
FILTER ZÁVITOVÝ
SPÄTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
POISTNÝ VENTIL
GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ VYPÚŠŤACÍ DN15

TA SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
OSADIŤ NA SEVERNEJ STRANE BUDOVY

POZNÁMKA :

NAVRHNUTÉ ZARIADENIA UVK JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA VÝROBOK INEJ ZNAČKY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM PREVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JÁN IVANKO	UNIprojekt plus, s.r.o.	
VYPRACOVAL:	ING. JÁN IVANKO	094 22 Nižný Hrušov 571	
INVESTOR:	OBEC KUČÍN, KUČÍN 77	mobil: 0918566516	
MIESTO STAVBY:	KUČÍN, s.č.77, p.č.1/1	e-mail: uniprojekt@stonline.sk	
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA OBECNEJ BUDOVY NA KOMUNITNÉ CENTRUM		FORMÁT:	2 x A4
		DÁTUM:	08/2017
		STUPEŇ:	DSPaR
		DIEL:	UVK
PS/SO: SO 01 – HLAVNÝ OBJEKT	Č. KÓPIE:	REVÍZIA:	
OBSAH VYKRESU: SCHÉMA ZAPOJENIA KOTLA		MIERKA: --	Č. VÝKRESU: UVK5

420x297